



Den generelle beredskabsplan



Højby Vandværk Amba Fyn

Revideret dato
28.1.2026

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
1.0 Organisering i beredskabssituation	4
<i>Roller og ansvar</i>	<i>4</i>
<i>Fastemedlemmer</i>	<i>5</i>
<i>Interessenter ved en hændelser.....</i>	<i>5</i>
2.0 Aktivering og drift af Beredskabsplanen	5
<i>Alarmeringsplan</i>	<i>6</i>
<i>Alarmeringsliste.....</i>	<i>7</i>
<i>Deaktivering af beredskabsplan.....</i>	<i>9</i>
3.0 Informations -og situations håndtering	9
<i>Generelt</i>	<i>9</i>
<i>Situationsvurdering.....</i>	<i>10</i>
<i>Opgaver som skal løses</i>	<i>10</i>
<i>Logbog og dokumentation</i>	<i>10</i>
4.0 Koordinering af handlinger og ressourcer.....	11
<i>Tilvejebringelse af ekstraordinære bevillinger</i>	<i>11</i>
5.0 Krisekommunikation.....	11
<i>Generelt</i>	<i>11</i>
<i>Intern information</i>	<i>11</i>
<i>Ekstern information.....</i>	<i>11</i>
<i>Håndtering af kundehenvendelser</i>	<i>12</i>
<i>Håndtering af pressen</i>	<i>12</i>
<i>Ansvar for information</i>	<i>13</i>
<i>Evaluering efter indsatsen</i>	<i>13</i>
Bilagsoversigt	14
<i>Bilag 1: Liste over relevante myndigheder, som I skal informere.....</i>	<i>14</i>
<i>Bilag 2 Eksempler på information Skabelon til pressemeddelelse.....</i>	<i>15</i>
<i>Bilag 3 Eksempel på pressemeddelelse</i>	<i>16</i>
<i>Bilag 4 Skabelon til løbeseddel</i>	<i>17</i>
<i>Bilag 5 skabelon til Logbog</i>	<i>18</i>
<i>Bilag 6 Eksempel på løbeseddel</i>	<i>19</i>
<i>Bilag 7 Vandværksprofil.....</i>	<i>21</i>
<i>Bilag 8 Telefonliste.....</i>	<i>22</i>
Indsatsplaner	25
<i>Indsatsplan ved forbrugerklage over ”dårligt” vand (smag, lugt, misfarvning).....</i>	<i>27</i>
<i>Indsatsplan ved Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier</i>	<i>28</i>

<i>Indsatsplan ved kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier</i>	<i>29</i>
<i>Indsatsplan ved akut forurening af kildeplads/boring</i>	<i>30</i>
<i>Indsatsplan ved lækage på ledningsnettet.....</i>	<i>31</i>
<i>Indsatsplan ved strømfald</i>	<i>32</i>
<i>Indsatsplan ved hærværk eller indbrud</i>	<i>33</i>
<i>Indsatsplan ved Brand og eksplosion</i>	<i>34</i>
<i>Indsatsplan ved trusler om sabotage</i>	<i>35</i>
<i>Indsatsplan ved større driftsforstyrrelse</i>	<i>36</i>
<i>Indsatsplan for desinfektion</i>	<i>37</i>
<i>Instrukser Instruks – truet vandforsyning</i>	<i>38</i>
<i>Eksempler på beredskabsydelse</i>	<i>39</i>
<i>Beredskabsydelse</i>	<i>40</i>
<i>Vurdering af større driftsforstyrrelser:.....</i>	<i>41</i>
<i>Spørgsmål og svar.....</i>	<i>42</i>

Indledning


Denne beredskabsplan er udarbejdet med henblik på at opretholde vandværksdriften i forskellige krisesituationer, så forbrugerne sikres rent drikkevand. Beredskabsplanen er gyldigt inden for hele vandværkets matrikel inklusive boringer og nødforbindelser

Beredskabsplanen skal løbende opdateres. Det gælder især telefonlisten. Under alle omstændigheder bør beredskabsplanen opdateres mindst en gang årligt. Beredskabsplanen bør afprøves en årlig ved en øvelse hvor vandværket bør teste aktivering af planen samt gennemføre en dilemmaøvelse ud fra en valgt trussel. Øvelsen bør evaluere og evt. erfaringer kan skrives ind i beredskabsplanen eller i dens bilag.

Beredskabsplanen er tilgængelig for medarbejderne på [Seneste beredskabsplan](#)

1.0 Organisering i beredskabssituation

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne i forhold til at levere tilstrækkeligt og rent drikkevand. Derfor er organiseringen under en hændelse vigtigt for at opnå en hurtig indsats. Vandværket kan organisere sig ved at formand, vandpasser eller stedfortræder indtræder som den beslutningstager for hændelse og kan efter hændelsestypen og omfang indkalde personer til at støtte med kommunikation og ressourcehåndtering og den fortsatte drift. Opgaver og ansvar er beskrevet nedenunder.

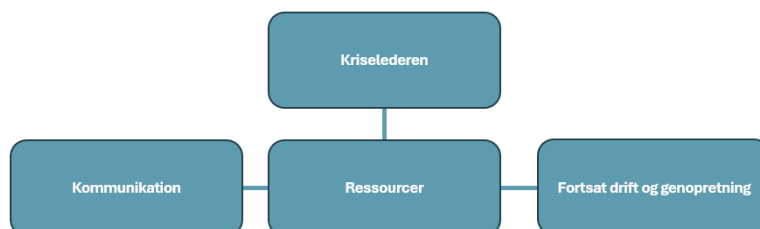

Roller og ansvar

Nedenstående tabel beskriver hvilke roller og ansvar funktionerne har under håndtering af en hændelse eller kriser.

Funktion	Opgaver
Kriseledere	☐ Holder det samlet overblik og har beslutningstagningen ☐ Kommune, Beredskab, Styrelsen for patientsikkerhed andre interessenter ☐ Vurdere og tager stilling til om interessenter skal inddrages ☐ Ekstern overblik dannelsen
Kommunikation	☐ Har ansvaret for at overvåge mediebildet samt intern og ekstern kommunikation ☐ Forbrugere, Medier, Ved længere hændelse overvåges mediebillde ☐ Er Kontakt person til myndigheder ☐ Har ansvaret for hændelses rapportere til myndighederne
Ressourcer	☐ Har ansvaret for at skabe et overblik over ressourcerne der skal til for At håndtere hændelsen ☐ Udarbejder liste omkring interessenter ☐ Logfører omkring hændelsen

	☐ Kontakter forsikring og eksterne aktører. ☐ Koordination med andre myndigheder og samarbejdspartnere
Fortsat drift	☐ Har ansvaret for at fortsætte driften under håndtering ☐ Kan indkalde ressourcer efter behov

Fastemedlemmer

Faste medlemmer som indgår i beredskabsgruppen under af krise håndteringen

Navn	Rolle	Kontaktoplysning
Claus O. Andersen	Værkpasser-bestyrelsesmedlem	coa@hotmail.dk 60840064 / 21179484
Hans Peter Hansen	Bestyrelsesformand	Hojby.vandvaerk@gmail.com 2459 6170 / 2940 1779

Interessenter ved en hændelser

Skriv hvilke interessenter i ser som kan have en indflydelse eller være til gavn under en hændelse

Betegnelse	Navn	Adresse	Tlf. arb.	Tlf. priv.	Mobil
Formand	Hans Peter Hansen	Højbyvej 29, 5260 Odense S	-	2459 6170	2940 1779
Næstformand Vandværkspasser	Claus Orthmann Andersen	Hestehøjvej 115, 5260 Odense S		6084 0064	
Kasserer	Benny Larsen	Klaus Berntsens Vej 123, 5260 Odense S		2215 9713	
Best. medlem	Claus Orthmann Andersen	Hestehøjvej 115, 5260 Odense S		6084 0064	6084 0064
Best. medlem	Henriette Rousing Nielsen	Syvhøjvej 104, 5260 Odense S			
Best. medlem	Palle Munk	Toftenvænget 9, 5260 Odense S		6070 9522	3176 2418


Organisation	Hvorfor interessant?	Kontakt oplysninger

2.0 Aktivering og drift af Beredskabsplanen

Aktivering af beredskabsplan kan ske under de tre nedenstående trin.

Trin 1 Mindre forstyrrelse	En situation hvor men drift kan opretholdes eller som hurtigt kan genoprettes hvor der eksempelvis kun er et mindre tryk i kort periode: Mindre driftsforstyrrelse, mindre overskridelse af drikkevandskvaliteten, strømafbrydelse, mulighed for hurtig nødforsyning fra nabovandværk ect.
Trin 2 Truet Vandforsyning	En situation som påvirker vandværkets drift væsentlig og dermed forsyningen til forbrugere i en længere periode: Overskridelse af drikkevandskvalitet (sundhedsmæssige risici), akut forurening af kildeplads, længere vandrende forstyrrelse, større brud.
Trin 3 Krisesituation	En situation påvirker regionalt eller nationalt plan fx: Terror, epidemi, krig, større ulykker, katastrofer, typisk hændelser der berører landet nationalt

Alarmeringsplan

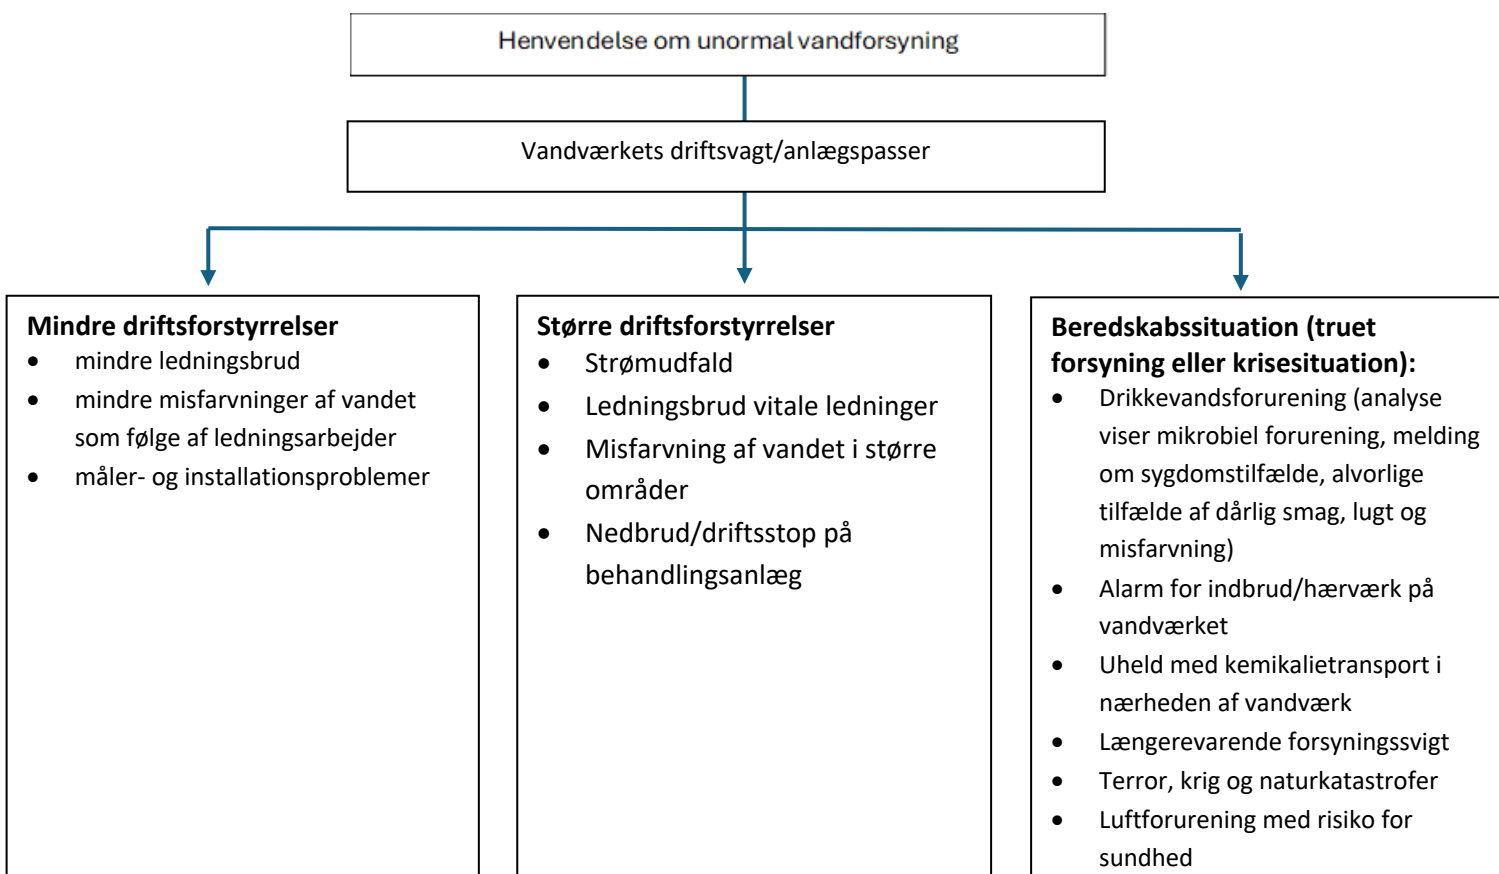

Driftsvagt tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Vandværkets driftsleder /formand orienteres efterfølgende



Driftsvagt tilkalder driftsleder/ vandværksformand. Situationen vurderes og fornødent mandskab indkaldes og skaden afhjælpes.



Alarmeringsliste

Alarmerings og kontaktliste når hændelse er sket:



Driftsvagt tilkalder driftsleder/ vandværksformand. Ved brand eller akut fare: kald 112

Odense Kommune alarmeres:

- Teknik og Miljø (i åbningstiden)
- Beredskabet (udenfor åbningstid eller i krisesituationer)

Odense Kommune inddrager Styrelsen for patientsikkerhed i forureningssager og afhængig af situationen etableres beredskabsgruppe.

Berørte kunder informeres om omfang, forventet varighed og forholdsregler (kogeanbefaling, nødforsyningsmuligheder).

Følsomme forbrugere kontaktes direkte.

Kontaktoplysninger Odense Kommune

Akut nødsituation (alarmering)		Kontakt beredskabet på 112
I situationer, der kræver alarmering, skal vandforsyningen <u>altid</u> kontakte beredskabet på 112 både inden for og uden for kommunens alm. arbejdstid.		
Beredskabet kontakter kommunens miljøvagt.		
Ikke-akutte henvendelser <u>inden for alm. arbejdstid</u>		Tlf. nr.
Kontakt Natur og Vandmiljø		
Rikke Sparsø Pedersen	Sagsbehandler	2153 1947
Lisbeth Hoberg Refstrup	Sagsbehandler	2153 6615
Anders Dalgaard Christensen	Kontorchef for Natur og Vandmiljø	2114 0850
Morten Olesen	Afdelingsleder for Natur og Miljø Beredskabsansvarlig	2443 6986
Natur og Vandmiljø (hvis ovenstående ikke træffes)		6551 2525
Ikke-akutte henvendelser <u>uden for alm. arbejdstid</u>		
Kontakt Natur og Vandmiljø næste dag eller ved næst givne mulighed		
Kommunikation		
Odense Kommune kan inddrages i forbindelse med pressemeddelelser, informationsopgaver og kommunikations-sparring m.v.		

Kontaktoplysninger Højby Vandværk

Betegnelse	Navn	Adresse	Tlf. arb.	Tlf. priv.	Mobil
Formand	Hans Peter Hansen	Højbyvej 29, 5260 Odense S	-	2459 6170	2940 1779
Næstformand/ Vandværkspasser	Claus Orthmann Andersen	Hestehøjvej 115, 5260 Odense S		6084 0064	
Kasserer	Benny Larsen	Klaus Berntsens Vej 123, 5260 Odense S		2215 9713	
Best. medlem	Henriette Rousing Nielsen	Syvhøjvej 104, 5260 Odense S			
Best. medlem	Palle Munk	Toftevænget 9, 5260 Odense S		6070 9522	3176 2418
Kommune	Odense	Nørregade			
Lokalt beredskabs					
Ledningsanlæg					
Entreprenør	Hansen & Pedersen	Hågerupvej 7, 5600 Faaborg	6265 1682		2260 5704
Entreprenør	Hansen & Pedersen	Martin Nørregaard			2139 0704
Entreprenør	Hansen & Pedersen	Ejgil Olsen			2260 5702
VVS-installatør EI og VVS	Linddal EI og VVS	Knullen 6, 5260 Odense S	6263 2290		
Lækagesøgning					

Entreprenør	Hansen & Pedersen	Hågerupvej 7, 5600 Faaborg	6265 1682		2260 5704
Entreprenør	Hansen & Pedersen	Morten Nørregaard			2139 0704
Entreprenør	Hansen & Pedersen	Ejgil Olsen			2260 5702

Deaktivering af beredskabsplan


Ved ophør af hændelsen skal beredskabssituationen afmeldes til de samme personer, institutioner, virksomheder, myndigheder mm., der blev informeret om beredskabssituationens ikrafttræden.

3.0 Informations -og situations håndtering

Generelt

Information og situations håndtering har til formål at skabe et overblik over den samlede situation, herunder opgaver, ressourcer og kapaciteter, og dens mulige udvikling, som et afsæt for at træffe nødvendige og rettidige beslutninger. Planen skal bidrage til, at I kan modtage, behandle og formidle store mængder af indgående og udgående information.

Situationsvurdering

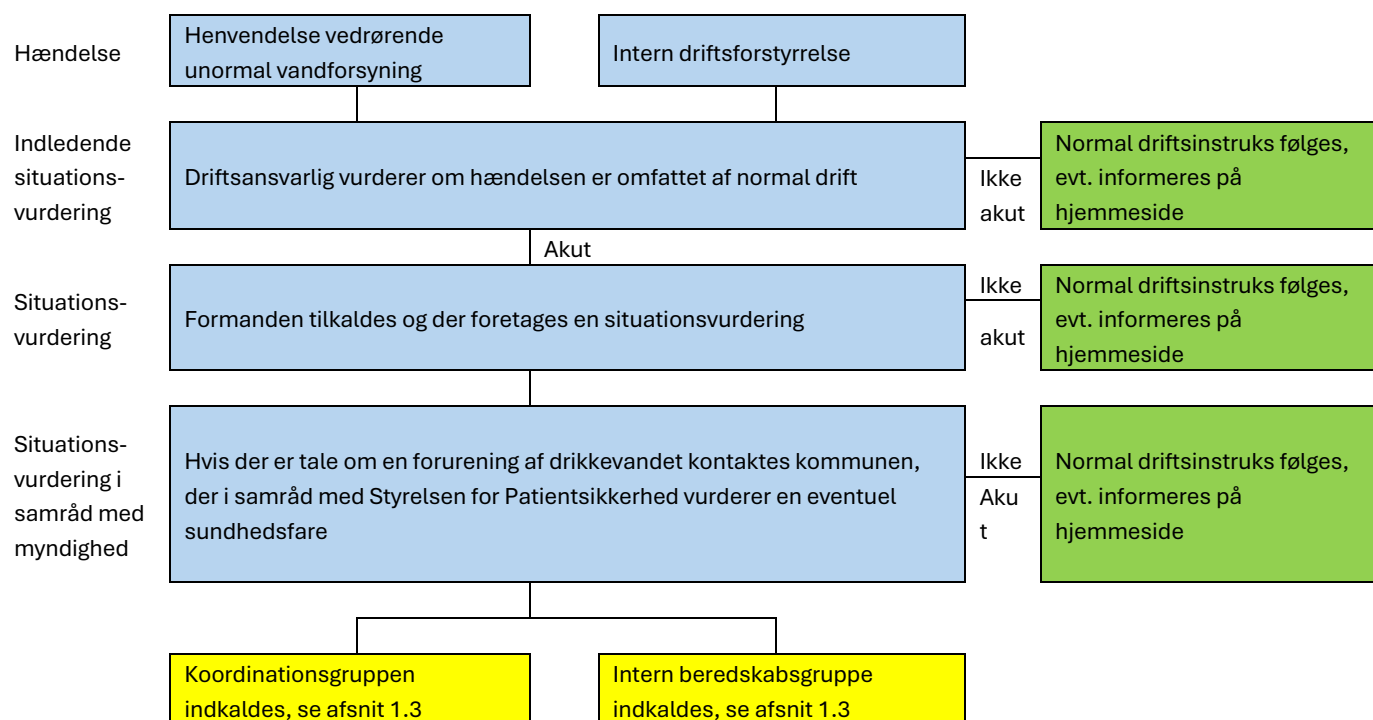

Opgaver som skal løses

1. Etableringen af forstærket overvågning af medier og henvendelser til organisationen.
2. Etableringen af overblik over opgaver og ressourcer.
3. Udarbejdelse af organisationens samlede situationsbillede.
4. Modtagelse og fordeling af mails og telefonopkald.
5. Journalisering, hændelsesregistrering (logføring) og anvendelse af aktionslister.
6. Rapportering til myndighederne

Logbog og dokumentation

I enhver beredskabssituation bør der føres logbog. Alle, der udfører aktiviteter, som har betydning for den aktuelle situation, fører logbog (bilag 5)

Fotodokumentation vil ofte være et værdifuldt supplement til logbogen.

Noterne har stor betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

Underret forsikringsselskabet i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringsager.

4.0 Koordinering af handlinger og ressourcer

Koordinering af handlinger og ressourcer har til formål at skabe overblik i forhold til handlinger og ressourcer som vandværket råder over, her kan man bruge nedenstående oversigt til at skabe et overblik over sine ressourcer

Opgave	Ressource (intern/ekstern)	Status på handling	Ansvarlig
Iværksæt/forbered		Igangværende/afsluttet	

Tilvejebringelse af ekstraordinære bevillinger

Det bestyrelsen i samarbejde med beredskabsgruppen der kan tilvejebringe og godkende ekstra ordinære midler under håndteringen af hændelsen.

5.0 Krisekommunikation

Generelt

Ved pludselige hændelser, der betyder væsentlige ændringer i vandforsyningen (vandkvalitet, mængde og/eller tryk) for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen viderebringes til de berørte parter.

Informationen skal være straks og løbende under opklaringsarbejdet, indtil situationen er normal igen. Det er vigtigt løbende at udsende opdateret information – også når der ikke er noget nyt.

Intern information

Lederen af den interne krisestab, har ansvaret for at orientere bestyrelsen og ansatte løbende om situationen.

Information skal omfatte:

Information om status (evt. via intern e-mail, opslag mv.)

Information om i hvilket omfang andre end formanden/direktøren må udtale sig til pressen. forbrugere mv. herunder information om, hvordan der må og kan svares på henvendelser fra forbrugere (løbende opdatering kan være nødvendig). Information af ansatte om arbejdsmiljø/sikkerhed i forbindelse med forurening mv.

Ekstern information

Der kan informeres via flere af følgende kanaler: Pressemeddelelse, hjemmeside, Lokalradio (P4), TV, avis, Landsdækkende medier (radio, TV, aviser), telefon, mails, sms, pressemøde, borgermøde, informationsbreve, løbesedler, biblioteker, institutioner m.m., politi – Højttalervogne/sirene, boligforeninger og sociale medier.

Informationen skal indeholde følgende oplysninger:

Årsag til meddelelsen	
Hvem berører meddelelsen (entydig gruppe eller geografisk område)	
Hvad skal de, som meddelelsen angår, gøre?	
Hvilke foranstaltninger gøres for udbedring af skade?	
Udsendes yderligere information, hvor og hvornår?	
Hvor findes yderligere information?	

Hvem skal informeres

- Kommunens borgerservice
- *Skoler (folkeskoler, privatskoler, specialskoler)*
- *Daginstitutioner*
- *Dagplejer*
- *Sundhedspleje*
- *Biblioteker*
- *Døve, blinde og andre, som ikke kan modtage den generelle information*

Håndtering af kundehenvendelser

Personer, der svarer på henvendelser fra forbrugerne, skal løbende orienteres om, hvad de kan oplyse om status, risiko, sikkerhed samt forventning til problemets tidsmæssige horisont. Der kan henvises til hjemmesiden vedr. uddybende forklaringer.

Håndtering af pressen


Systematisk information af pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen.

Danske Vandværkers kommunikationsafdeling kan hjælpe med at udarbejde skriftlig information til pressen efter krisestyringsgruppens anvisninger. Beredskabsgruppen fastlægger i hvilket omfang, der anvendes pressemøder, pressemeddelelser, interviews mv.

For at sikre at informationen til pressen bliver så korrekt som muligt, er det vigtigt at sikre, at talsmanden bliver løbende opdateret om relevant viden i sagen. Alle involverede har således et ansvar for at sikre, at relevant information videregives til talsmanden hurtigst muligt.

Vandværkets og kommunens personale udtaler sig generelt ikke til pressen, medmindre andet aftales med koordinationsgruppen.

Ansvar for information

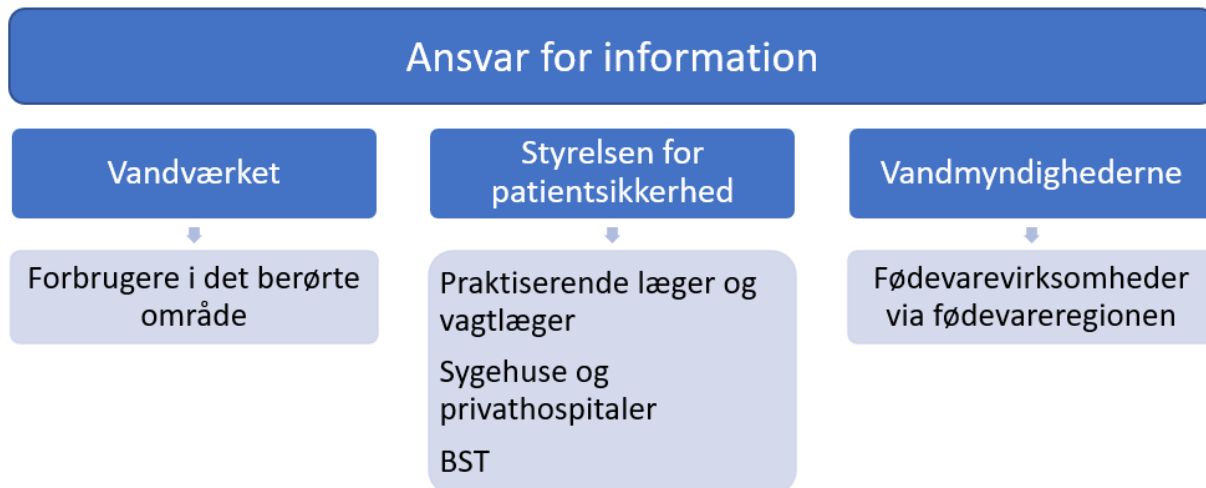

Evaluering efter indsatsen

Evaluering efter hændelse er vigtigt del da evaluering er med til at implementere den læring vandværket har fået på bagkant efter hændelsen.

Hvordan har jeres håndtering fungeret i praksis?

Hvordan og hvor godt er i lykkedes med at omsætte den generelle beredskabsplan, delplaner og bilag til praktiske handlinger?

Hvordan og hvor godt har beredskabsplanen, delplanerne og bilagene samt værktøjer, vejledninger og skabeloner fungerer?

Bilagsoversigt

Bilag 1: Liste over relevante myndigheder, som I skal informere.

Myndigheder m.fl.

Betegnelse	Navn	Adresse	Tlf. dag	Døgnvagt / akut nr.
Rikke Sparsø Pedersen	Sagsbehandler	Nørregade 36-38, 5000 Odense C	2153 1947	
Lisbeth Hoberg Refstrup	Sagsbehandler	Nørregade 36-38, 5000 Odense C	2153 6615	
Anders Dalgaard Christensen	Kontorchef for Natur og Vandmiljø	Nørregade 36-38, 5000 Odense C	2114 0850	
Morten Olesen	Afdelingsleder for Natur og Miljø Beredskabsansvarlig	Nørregade 36-38, 5000 Odense C	2443 6986	
Natur og Vandmiljø (hvis ovenstående ikke træffes)			6551 2525	6551 2525
Lægevagten			7011 0707	7011 0707
Styrelsen for Patientsikkerhed/Embedslæge	Vest for Storebælt		7228 6600	7022 0269
Fødevarestyrelsen				
Giftlinjen	Hele landet	Bispebjerg hospital	8212 1212	8212 1212
Politi				1 1 4
Alarmcentral				1 1 2
Falck				7010 2031
Lokale dagblade		Fyens Stiftstidende	6611 1111	
Lokale ugeaviser		Ugeavisen Odense	6614 1410	

Pressemeddelelse

Højby Vandværk, Fyn

Overskrift

Overskriften skal fange øjet. Overskriften bør kun indeholde et, entydigt budskab.

Indledning / Summering af budskab

Indledning: 2 – 4 linjer, der opsummerer hovedbudskabet

Brødtekst

Forklar i enkle vendinger, hvad der er sket og konsekvenserne forbundet hermed evt. påkrævede forholdsregler.

Beskriv hvor: Angiv det berørte område nøjagtigt.

Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan / hvorfor / hvornår.

Hvis relevant, oplyst hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger.

Anfør evt.:

Til frigivelse: dato klokkeslæt

Yderligere oplysninger / Kontaktperson:

Navn, Titel, telefonnummer, e-mail

Bilag 3 Eksempel på pressemeddelelse

Højby Vandværk, Fyn

dd.mm.åååå

Pressemeddelelse

Vandforurening på vej a, b og c.

Forsat anbefaling om at koge vandet.

Vand til drikkeformål og til madlavning i området xxxxxxxx skal forsat koges. Der er ingen grund til at koge vandet i de andre dele af Xxxxx By.

Xxxx Vand forsætter med at skylle ledningssystemet, så længe der er behov for det.

Ophævelse af anbefalingen om at koge vandet vil ske, når samtlige prøver viser, at vandet er rent.

Vandet skal koges indtil anbefalingen ophæves.

Henvendelse i sagen kan ske til Styrelsen for Patientsikkerhed om sundhedsmæssige spørgsmål, tlf. 7022 0268 (**Øst for Storebælt**) 7022 0269 (**Vest for Storebælt**), samt til Xxxxx Vand om tekniske spørgsmål, xxxx xxxx.

Bilag 4 Skabelon til løbeseddel

Til beboere og virksomheder i

xxxxxxxgade nr. xx – yy

xxxxxxxgade nr. zz – uu

Problemer med vandkvaliteten / Forurening af ledningsnettet

Der er den *dato* klokken *tid* konstateret problemer med kvaliteten / forurening af drikkevand, der leveres fra det Højby Vandværks ledningsnet. Problemerne kan have betydning for forbrugerne i de gader, der er nævnt ovenfor.

Vandforsyningen arbejder på at kildesporer forureningskilden, og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet.

Indtil videre må det frarådes at bruge vandet til drikkeformål

Eller

Indtil videre må det frarådes at bruge vandet til både drikkeformål og til udvortes brug.

Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på *gadenavn* ud for *husnummer*, hvorfra der kan hentes/tappes rent drikkevand.

Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom.

Xxxxx Vandværk den *dato*

Bilag 5 skabelon til Logbog

Forløbet noteres med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedsbetegnelser.

Det er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

Emne:			
Dato:			
Forløb	Indsæt fotos hvis muligt. (skriv bemærkninger)	Tid	Initialer
Alarm indgået			
Afhjælpning startet			

Bilag 6 Eksempel på løbeseddel

Højby Vandværk informerer

Drikkevandet er forurenet

Den rutinemæssige kontrol af drikkevandet i dit område har vist, at vandet er forurenet med colibakterier.

Colibakterier er en storgruppe almindeligt forekommende tarmbakterier. Ved at undersøge vandprøver for colibakterier har man et godt grundlag for at bedømme den hygiejniske kvalitet.

Man skelner mellem forskellige former for colibakterier. E.coli er navnet på en gruppe, der kan dyrkes ved 44° C, og som man bruger som indikator for sygdomsfremkaldende tarmbakterier. Det er den bakterie, der er fundet i din vandforsyning.

Det vi ved nu er, at vi har en forurening med kloakvand.

Indtil nu har vi i stort set alle de positive vandprøver fundet under 50 E. coli pr. dl. vand.

Til sammenligning mister man sit Blå Flag, hvis der er mere end 1.000 E. coli pr. dl. vand i badevandet. I vores søvand er der i badesæsonen mellem 10 og 40 E. coli pr. dl. vand.

Undgå helst at drikke vandet direkte fra hanen. Vandet skal koges først. Et par minutters kogning er nok.

Du kan, som du plejer, bruge vandet til vask, rengøring badning osv.

Vi arbejder intenst på at finde årsagen til forureningen, så den kan stoppes.

Hele ledningsnettet bliver undersøgt, og vi tager vandprøver hele tiden for at følge udviklingen og sikre vandforsyningen.

Det er EUROFINS, der tager vandprøver og analyserer dem.

Styrelsen for Patientsikkerhed bliver løbende holdt orienteret, og de vurderer vandets kvalitet. Xxxxx Vandværk følger deres anbefalinger og beslutninger.

Vi gør vores yderste for at holde borgerne, der er berørt af forureningen af drikkevandet, underrettet om situationen.

Det kan være meget vanskeligt at finde årsagen til forureningen.

Hvis du har mistanke til en defekt vandinstallation, en defekt kloakledning, en unormal brug af brandhaner eller andet, så kontakt os endelig!

Du kan ringe til Værkpasser tlf. 6084 0064 eller til Højby Vandværk formand på tlf. 2459 6170.
Højby Vandværk
29.09.2025

Bilag 7 Vandværksprofil

Navn og adresse	Højby Vandværk. Højbyvej 29, 5260 Odense S	
Bemandingsstatus	Ubemandet	
Formand	Hans Peter Hansen	
Stedfortræder	Claus O. Andersen	
Tlf.nr. vandværk	Vandværk	2459 6170
	Vagttelefon	6313 2333 (Vandcenter Syd)
	Fax	-
	E-mail	Hojby.vandvaerk@gmail.com
Nødforsyning	Andre vandværker	VandCenter Syd
	Tilkoblingsmuligheder til og fra tankvogn på vandværket	Ingen tilslutningsmuligheder
	Tappemuligheder på ledningsnettet	Brandhaner
	Nødstrømsforsyning	Nej
Kapacitet	Døgnforbrug	340 m ³
	Maksimal døgnproduktion	1440 m ³
	Rentvandstanks kapacitet	270 m ³
	Maksimal udpumpning	1440 m ³
Ledningskort	Papirkort (Ja/Nej)	Nej
	Elektronisk kort (Ja/Nej)	Ja
Alarm	På Vandværket (Ja/Nej)	Ja
	På boringer (Ja/Nej)	Ja
Nøgler	Nøgleboks (Ja/Nej)	Ja
	Nøgler ligger hos:	Adgangskontrol (Vandcenter Syd)
Tilslutning af generator	Stiktype	Ingen
	kWh behov	IR

Bilag 8 Telefonliste

Sårbare forbrugere

Betegnelse	Navn	Adresse	Tlf. arb.	Tlf. priv.	Mobil
Folkeskole	Højby Skole	Nørrelunden 20, 5260 Odense S	6084 0064		
Privat skole	Højby Friskole	Hestehøjvej 80, 5260 Odense S	6595 8224		
Privat skole	Rudolf Steiner-skolen	Lindvedvej 64, 5260 Odense S	6595 7004		
Daginstitutioner	Børnehuset Skovløkken	Klaus Berntsens Vej 15, 5260 Odense	6375 8844		
Daginstitutioner	Børnehuset Brobækken	Brobæklunden 50, 5260 Odense	6375 8832		
Bofælleskab	Minibo	Højbyvej 17D, 5260 Odense S	6595 9418		
Fødevarer	SuperBrugsen	Højbyvej 48, 5260 Odense S	6395 5000		
Fødevarer	Remo1000, Højby	Hollufgårdsvej 2, 5260 Odense S	6610 2646		
Fødevarer	Netto, Højby	Syvhøjevej 2, 5260 Odense S	8778 7811		
Virksomheder					
Restaurant/Butik	Højbyhus	Højbyvej 5A, 5260 Odense S	6617 4340		
Restaurant/Butik	Bakkegaarden	Svendborgvej 319, 5260 Odense S	2332 4319		
Landbrug	Nørrelunden Hestecenter	Nørrelunden 5, 5250 Odense S	6595 7600		
Landbrug	Ole Worm	Nr. Lyndelse Vej 1, 5260 Odense S			

Bilag 9 Hændelses rapporteringsskema

Hændelsesrapportskema

Vandværk:	
Dato:	
Tidspunkt:	

1. Hændelsesdata

Beskrivelse af hændelsen (hvad er sket):	
--	--

Sted (anlæg, boring, ledningsnet, andet):	
---	--

Hvordan blev hændelsen opdaget (alarm, analyse, observation, borgerhenvendelse):	
--	--

2. Umiddelbar vurdering

Potentiel konsekvens for drikkevandets kvalitet:	Ingen ☐ Moderat ☐ Alvorlig ☐
Potentiel konsekvens for forsyningssikkerhed:	Ingen ☐ Moderat ☐ Alvorlig ☐
Beskriv vurderingen kort:	

3. Iværksatte foranstaltninger

Beskrivelse af tiltag (fx skylning, afspærring, afbrydelse, nødforbindelse, kontakt laboratorie mv.):	
---	--

Tidspunkt for igangsættelse af foranstaltninger:	
--	--

4. Underretninger

Underrettet myndighed / samarbejdspartner	Navn på kontaktperson	Tidspunkt for kontakt
Kommune / Miljøafdeling		
Styrelsen for Patientsikkerhed		
Politiet		
Forbrugere (hvis relevant)		
Bestyrelse / ejerleder		
Andet		

5. Analyser

Er der taget prøver?	Ja ☐ Nej ☐
Prøvetype (mikrobiologisk, kemisk, andet):	
Prøvetagningssted:	
Laboratorium:	

6. Opfølgning og konklusion

Endelig vurdering af hændelsen (årsag og konsekvens):	
---	--

Behov for korrigerende handlinger eller procedureændring?	Ja ☐ Nej ☐
Beskriv evt. opfølgning:	

7. Ansvarlig for udfyldelse

Navn:	
Stilling:	
Dato:	

Godkendelse (driftsleder / ledelse)

Navn:	
Dato:	

Indsatsplaner

Indsats ved hændelsesunderretning

Titel: Hændelsesunderretning

Område: Vandværksdrift og beredskab

Dokumentnr.: [indsæt nr.]

Version: [indsæt version og dato]

Godkendt af: [indsæt navn/stilling]

Gælder fra: [indsæt dato]

1. Formål

At sikre hurtig, korrekt og dokumenteret underretning til interne og eksterne parter ved hændelser, der kan påvirke drikkevandskvaliteten eller forsyningssikkerheden.

2. Anvendelsesområde

Denne procedure gælder for alle medarbejdere, der opdager eller modtager information om:

- Forurening eller mistanke herom
- Overskridelse af kvalitetskrav
- Større driftsforstyrrelser eller nedbrud
- Indbrud, hærværk, sabotage eller trusler mod anlægget

4. Fremgangsmåde

4.1 Identifikation

Registrer hændelsens:

Tidspunkt og dato

- 2) Sted
- 2) Hændelsestype og umiddelbare årsag.

Vurdér straks:

1. Potentielle konsekvenser for drikkevandskvalitet
2. Risiko for forsyningssvigt

4.2 Interne underretninger

1. Kontakt driftsleder med det samme.
2. Ved alvorlige hændelser (fx risiko for sundhedsfare eller længerevarende afbrydelse):
3. Underret bestyrelsesformanden / ejerlederen.

4.3 Eksterne underretninger

Kontakt følgende efter hændelsens karakter:

Hændelsestype	Underretning
Mistanke om forurening / overskridelse af kvalitetskrav	Kommunens miljøafdeling / tilsynsmyndighed.
Sundhedsfare (fx E. coli, coliforme bakterier)	Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen).
Indbrud, hærværk, sabotage	Politiet og driftsleder.
Forsyningsafbrydelse af længere varighed (>4 timer)	Forbrugerne via hjemmeside, sms-varsling eller direkte besked
Akut fare for sundhed eller sikkerhed,	Alarmer 1-1-2 hvis nødvendigt, og straks driftsleder.

4.4 Dokumentation

Udfyld hændelsesrapport (bilag 1) med:

1. Dato og tidspunkt
2. Hændelsesbeskrivelse
3. Kontaktede myndigheder (navn og tidspunkt)
4. Iværksatte handlinger
5. Eventuelle analyseresultater og opfølgning
6. Gem dokumentationen i driftsjournalen / kvalitetssystemet.

4.5 Opfølgning

Driftsleder vurderer behov for:

1. Korrigerende handlinger
2. Revision af procedurer eller beredskabsplan
3. Hændelsen evalueres på næste ledelses- eller bestyrelsesmøde.

Indsatsplan ved forbrugerklage over ”dårligt” vand (smag, lugt, misfarvning)

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse. Spørg om: Hvor længe har det stået på? Er det fra alle haner, både kolde og varme? Har der været arbejdet på vandinstallationen indenfor den seneste måned? Har naboerne samme oplevelse?
Varsling	
Konsekvenser	
Handling	Naboer til forbruger kontaktes for at afklare, om de har tilsvarende oplevelser. Hvis ingen naboer har samme oplevelse, må årsagen findes i forbrugerens egen installation, og er derfor vandværket uvedkommende. Såfremt naboerne har samme oplevelse, underrettes det kommunale tilsyn, og der udtages snarest vandprøve. Koordinationsgruppen indkaldes ved forbrugerklager, der ikke er begrundet af tekniske eller driftsmæssige årsager, og som ikke kan løses med vandforsyningens egne ressource.
Information	
Udbedring af skade	Såfremt eventuelle vandanalyser viser overskridelse af grænseværdierne, eskaleres beredskabssituationen til enten ikke kritisk eller kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier.
Opfølgning	
NB!	Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

Indsatsplan ved Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier

Overskridelse på de mikrobiologiske parametre under grænsen for kogeanbefaling, betragtes som udgangspunkt som værende "Ikke kritisk".

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller misfarvning af vandet. Overskridelse af behandlingsparametre, såsom jern, mangan, ilt, nitrit, ammonium og turbiditet skyldes ofte, at behandlingsanlægget ikke fungerer optimalt. Der er derfor behov for, at vandværket gennemgår og optimerer behandlingsanlægget. Disse overskridelser anses ikke for akut sundhedsskadelige, dog kan større overskridelser af ammonium og nitrit være meget betænkelige for spædbørn og alvorligt syge personer.

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis overskridelsen er konstateret ved analyse, vurderer kommunens tilsyn, om overskridelsen er kritisk.
Varsling	Hvis ikke kommunes tilsyn allerede ved besked fra analyseresultaterne, varsles kommunens tilsyn.
Konsekvenser	Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere.
Handling	Teknisk tilsyn iværksættes (evt. i samarbejde med samarbejdspartner), for opsporing af kilden til overskridelsen/forureningen. Der tages nye prøver. Antallet af prøvetagningssteder vil normalt blive udvidet for hurtigst muligt at indkredse kilden til forureningen. Er overskridelsen på ikke mikrobiologiske parametre, gennemgås og optimeres behandlingsanlægget. Såfremt kommunens tilsyn efterfølgende vurderer, at overskridelsen er kritisk, eskaleres beredskabssituationen til "Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier".
Information	Kommunes tilsyn orienteres gerne skriftligt om, at resultat af det tekniske tilsyn/optimering af behandlingsanlægget.
Udbedring af skade	Nødvendige initiativer påbegyndes. Under udbedringen vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunes tilsyn holdes orienteret.
Opfølgning	
NB!	Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

Indsatsplan ved kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier

Overskridelse på de mikrobiologiske parametre over grænsen for kogeanbefaling og overskridelse af grænseværdien for pesticider, betragtes som udgangspunkt som værende "Kritisk".

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men den kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse, vurderer kommunens tilsyn i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, om der er behov for en øjeblikkelig indsats.
Varsling	Hvis ikke kommunes tilsyn allerede ved besked fra analyseresultaterne, varsles kommunens tilsyn.
Konsekvenser	Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død. Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere.
Handling	Nødvendige initiativer i form af information til forbrugerne. Kogeanbefaling m.m. vurderes af kommunens tilsyn i samarbejde med embedslægen. Hvis muligt, etableres alternativ vandforsyning i form af nødforsyning fra naboværk. Overvej initiativer over for sårbare forbrugere. Teknisk tilsyn iværksættes (evt. i samarbejde med samarbejdspartner), for opsporing af kilden til overskridelsen/forureningen. Der tages nye prøver. Antallet af prøvetagningssteder vil normalt blive udvidet, for hurtigst muligt at indkredse kilden til forureningen.
Information	Forbrugerne (først sårbare forbrugere) orienteres om situationen i pressemeddelelser og / eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. kogeanbefaling, muligheder for alternativ vandforsyning.
Udbedring af skade	Udbedring af skader påbegyndes. F.eks. i form af rengøring af rentvandsbeholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m. Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunes tilsyn holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig.
Opfølgning	Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.
NB!	Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

Indsatsplan ved akut forurening af kildeplads/boring

Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld inden for vandforsynings indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m.

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet.
Varsling	Forureningen anmeldes til følgende instanser: Kommunens tilsyn/Redningsberedskabet/beredskabschefen Politiet (112) Ansvarligt tekniske personale på vandværket Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunes tilsyn / beredskabets indsatsleder. Kommunens tilsyn / indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder.
Konsekvenser	Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død. Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. Risiko for ødelæggelse af kildepladsen.
Handling	Indvinding fra forurenede kildeplads stoppes. Forsyningssituationen revurderes i forhold til forurenings udbredelse og art. Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Etabler eventuelt nødvandforsyning. Kommunes tilsyn / Beredskabet informeres om, hvilket område der er afspærret.
Information	Berørte forbrugere (især sårbare forbrugere) og virksomheder informeres vha. medier og / eller løbesedler i samråd med kommunes tilsyn. Dette arbejde koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med kommunens tilsyn.
Udbedring af skade	Efter førsteindsatsen overdrages oprensningsopgaven til kommunens miljøtilsyn, der forestår den endelige oprensning af forureningen.
Opfølgning	Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.
NB!	Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

Indsatsplan ved lækage på ledningsnettet

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader samt skadeslokalitet.
Varsling	
Konsekvenser	Mulig ødelæggelse af materielle værdier.
Handling	Lækage lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr. Ved større lækager afspærres området. Etabler eventuelt nødforsyning.
Information	Berørte forbrugere og virksomheder informeres f.eks. ved hjælp af løbesedler og evt. sms.
Udbedring af skade	Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt.
Opfølgning	Hvis muligt, renskyl ved nærmeste brandstander, uden at flush skylle, da det kan give forhøjet Kimtal 22 gr. eller hos forbruger umiddelbart efter bruddet i mindst 15 minutter. Udfør egenkontrol/vandanalyse efter renskylning.
NB!	

Indsatsplan ved strømudfald

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom.
Varsling	
Konsekvenser	Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode.
Handling	Tilslut/opstart evt. nødstrømsanlæg. Ved vedvarende strømudfald etabler eventuelt nødforsyning. Ved udfald på forsyningsnettet kontaktes energiselskabet. Ved udfald pga. lokale forhold kontaktes el-installatør.
Information	Ved længerevarende strømudfald informeres forbrugerne samt Redningsberedskabet/Beredskabschefen.
Udbedring af skade	Udbedres af fagfolk.
Opfølgning	
NB!	Undlad ethvert indgreb af hensyn til egne og andres sikkerhed.

Indsatsplan ved hærværk eller indbrud

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader samt skadeslokalitet.
Varsling	Hændelsen anmeldes til politiet, og kommunes tilsyn informeres.
Konsekvenser	Risiko for sygdom blandt forbrugerne og i værste tilfælde død. Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. Risiko for ødelæggelse af kildepladsen.
Handling	Naboer til vandværket kontaktes, for afklaring af om de har set eller hørt noget. Der udtages hurtigst muligt vandprøver ved afgang vandværk samt hos forbrugerne iht. prøvetagningsliste
Information	
Udbedring af skade	Er der sket hærværk/skade som kan påvirke driften udbedres det hurtigst muligt.
Opfølgning	Overvej alarmer på borer og vandværk, og etablering af automatisk pumpestop ved alarmudløsning.
NB!	

Indsatsplan ved Brand og eksplosion

Ring 112 Brandvæsen.

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet.
Varsling	Nærmeste omgivelser advares.
Konsekvenser	Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode.
Handling	Ring 112. Eventuel opstart af nødstrømsanlæg. Eventuel etablering af nødforsyning.
Information	Ved længerevarende manglende vandforsyning informeres forbrugerne samt beredskabschefen.
Udbedring af skade	Udbedres af fagfolk.
Opfølgning	Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.
NB!	Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

Indsatsplan ved trusler om sabotage

Ring 114 Politi.

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse.
Varsling	Nærmeste omgivelser advares.
Konsekvenser	
Handling	Ring 112. Kontroller at vandværkets lokaliteter er forsvarligt aflåste, at eventuelle alarmer er slået til.
Information	
Udbedring af skade	
Opfølgning	
NB!	Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

Indsatsplan ved større driftsforstyrrelse

Følgende procedure følges:

Alarm indgået	Noter tidspunktet og hvordan meldingen blev konstateret.
Varsling	Bestyrelse og kommunen informeres om hændelse
Konsekvenser	Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode.
Handling	Iværksæt handling i henhold til afsnit 14.4
Information	Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt Redningsberedskabet/Beredskabschefen.
Udbedring af skade	Udbedres af fagfolk.
Opfølgning	
NB!	

Indsatsplan for desinfektion

I forbindelse med en forureningssag skal I overveje, om det er nok at rense og gennemskylle systemet med rent vand inden, I eventuelt beslutter at desinficere systemet.

Brug af desinfektion, hvis drikkevandet er forurennet, skal der vurderes ud fra både fordele og ulemper.

Arbejde er sundhedsfarligt for dem, der udfører arbejdet.

Hvis der ved et uheld kommer klorholdigt vand ud til forbrugerne, kan det forårsage væsentlige gener for forbrugerne.

Desinfektion kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages på borer, i tanke eller på ledningsnettet. Det gælder uanset hvilket desinficeringsmiddel, der anvendes.

Desinfektion anvendes i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis I beslutter at bruge desinfektion er det vigtigt at:

Desinfektionen er effektiv, det vil sige, at koncentrationen er høj nok og virketiden lang nok

Forbrugerne bliver informeret på forhånd

At desinfektionen udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt

At det brugte vand med desinfektionsmiddel, bortledes på en miljømæssig forsvarlig måde.

NB!

Hele forløbet noteres i logbogen med tid og initialer, samt udførlige beskrivelser og stedsbetegnelser.

Det er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

Instrukser Instruks – truet vandforsyning

ALARM GÅR

Kontakt til: Formand og driftsansvarlig orienteres
Kommune
Laboratorie (afklar om fejlanalyse)
Nødforsyningsvandværk
(hvis mulighed for øjeblikkelig nødforsyning)

Etablerer nødforsyning ved nabovandværk hvis muligt

Noter i logbog (tidspunkt, hændelsestype, aktion)

Vandværk

Indkalder straks koordinationsgruppe

Kommune

Kontakter straks Styrelsen for Patientsikkerhed
Afklarer behov for koge anbefaling

Koordinationsgruppe – Løsningsmulighed og klare aftaler

- Løsningsmulighed for opretholdelse af vandleverance (nødforsyningsmulighed)
- Aflukning af dele af forsyningsområde
- Opsporing af kilde og gennemskylning
- Koge anbefaling (behov for iværksættelse)
- Sårbare forbrugere (overblik og kontakt)
- Analyser (Aftale om nye analyser, antal og udtagningssted)
- Medie og pressedækning (Afklaring behov for dækning)
- Oplysning til forbruger (hvordan)
- Oplysning på vandværkets og kommunens hjemmeside
- (Enslydende tekst)
- Næste koordineringsmøde

Iværksætter opgaver efter aftale i koordinationsgruppen
Noterer løbende i logbog

Vandværk

Kommune

Iværksætter opgaver efter aftale i koordinationsgruppen

**EVALUERING AF BEREDSKABSSITUATION i koordinationsgruppe
(hvad gik godt/skidt)
BEHOV FOR TILPASNING AF BEREDSKABSPLANER**

Eksempler på beredskabsydelser

Beredskabsydelse	1.000 liters tanke, dunke og engangsposter
Beskrivelse af ydelsen	Beredskabet er baseret på COMBO – aqua’s vandtanke á 1.000 liter. Ved brug, fores tankene med en steril engangsplastsæk, så det er rent vand, der leveres til borgerne. Derudover suppleres der med engangsplastdunke, som kan udleveres til de forbrugere, der ikke selv har emballage til at bære vandet hjem i.
Leverandør	Kontakt det kommunale beredskab om der er mulighed for at indgå aftale med dem i nødsituationer. Hvis det ikke er tilfældet, eller vandværket ikke ønsker at benytte denne mulighed skal vandværket finde en lokal leverandør (tankvogn), der kan stå for leverancen.
Reaktionstid	
Kræver forudgående aftale	Ja
Beredskabsydelse	20 m ³ tankvogn
Beskrivelse af ydelsen	Levering af tankvogn.
Leverandør	Firmanavn og telefonnummer
Reaktionstid	
Kræver forudgående aftale	Ja
Beredskabsydelse	Nødstrømsgenerator
Beskrivelse af ydelsen	Leje af nødstrømsgenerator
Leverandør	Firmanavn og telefonnummer
Reaktionstid	Åbningstider for eksempel: Mandag-torsdag 6.00 - 16.00. Fredag 6.00-15.00.
Kræver forudgående aftale	

Beredskabsydelse

Baggrund for beredskabsydelse

Vandforsyningslovens § 51, stk. 2 lyder ”Den, der modtager vand fra et alment vandforsyningsanlæg, kan ikke forlange erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i forsyningsledninger, mangler ved anlægget og disses afhjælpning eller vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget.”

Bestyrelsen og/eller generalforsamlingen bør derfor beslutte, hvilket serviceniveau der skal være overfor forbrugerne (i særdeleshed de sårbare) i beredskabs-situationer af længere varighed, og hvad forbrugerne dermed må tåle af gener.

Forbrugerne bør informeres om det vedtagne serviceniveau.

Vedtaget serviceniveau

Beskriv serviceniveauet her.

Valgte beredskabsydelse

Beredskabsydelse: xxxx.

Beredskabsydelse: yyyy.

Vurdering af potentielle større driftsforstyrrelser

Vurdering af større driftsforstyrrelser:

Forhold	Beskrivelse
Hændelse	Vandværket har flere boringer, men der indvindes fra det samme grundvandsmagasin, som forurenes (f.eks. med pesticider).
Kortsigtet løsning	
Langsigtet løsning	
Hændelse	Vandværket har kun 1 boring. Den falder sammen eller der sker noget andet, der gør at boringen må nedlægges eller tages ud af drift i længere tid.
Kortsigtet løsning	
Langsigtet løsning	Etablering af ny boring. Ansøgning til kommunen og evt. tilladelse til at etablere en ny boring, tager formentlig 8-12 mdr., og er bekostelig. Det bør være afklaret på forhånd hvor en ny boring skal etableres, hvad den koster og hvorledes den finansieres. Etablering af forbindelsesledning til nabovandværk. Det bør være afklaret på forhånd, om nabovandværket er interesseret i en sådan, hvor den skal ligge, hvad den koster og hvorledes den skal finansieres. Fusion med nabovandværk. Det bør være afklaret på forhånd, om nabovandværket er interesseret i en fusion og hvad vilkårene skal være for en sådan.
Hændelse	Vandværket har kun et iltningstårn/iltningstrappe, som må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på.
Kortsigtet løsning	
Langsigtet løsning	
Hændelse	Vandværket har kun et filter, som må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på.
Kortsigtet løsning	
Langsigtet løsning	
Hændelse	Vandværket har kun én rentvandsbeholder, som må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på.
Kortsigtet løsning	
Langsigtet løsning	
Hændelse	Vandværket har kun en rentvandspumpe, som går i stykker.
Kortsigtet løsning	
Langsigtet løsning	

Spørgsmål og svar

Nedenfor er listet en række spørgsmål, som erfaringsmæssigt er stillet ved en bakteriologisk forurening af drikkevandet. De vigtigste spørgsmål om, hvad vandet kan bruges til, er også med på listen, ligesom de fremgår af skabelon til kokeanbefaling.

Spørgsmål og svar-guiden kan f.eks. anvendes på hjemmeside og som hjælp ved telefonbesvarelser.

Husk at revidere listen efter forholdene i den konkrete situation!

Information om forureningen

Hvad er vandet forurennet med?

Der er registreret et indhold af colibakterier og fækale colibakterier (E. coli).

Hvor meget er vandet forurennet?

Der er fundet forurening i en meget lille mængde – men drikkevand må ikke indeholde colibakterier, så derfor bør vandet koges og forbrugerne informeres.

Hvilke symptomer kan forureningen give?

Generelt giver vandet ikke anledning til sygdom. Risikoen for at pådrage sig en mave-tarm infektion, hvis du her drukket vandet, skønnes af Styrelsen for patientsikkerhed at være meget lav. Men har du symptomer fra fordøjelseskanalen anbefales du at kontakte din praktiserende læge. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke modtaget henvendelse fra personer, der har haft symptomer.

Hvor stammer bakterierne fra?

Colibakterier er en stor gruppe af bakterier, der er naturligt forekommende i jord, forrådnede planter og overfladevand. E. coli er en fækalcolibakterie, der udgør en naturlig bestanddel af tarmfloraen hos dyr og mennesker (afføring). Fund af E. coli i drikkevand tyder på en frisk forurening, idet disse bakterier har kort levetid i naturen. Ved fund af E. coli er der en risiko for, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier og virus til stede.

Hvordan er forureningen opstået?

Årsagen til forureningen kendes endnu ikke.

Hvornår blev forureningen opdaget?

Den rutinemæssige kontrol d. XXXXXX viste, at vandet var forurennet.

Hvor længe har vandet været forurennet?

Vandet er forurennet i perioden fra XXXXXX-XXXXXX. Der er altså gået maksimalt X antal dage fra forureningen er sket, til den er opdaget.

Hvornår kan jeg drikke vandet igen?

Det kan vi desværre ikke sige. Vi udtager dagligt vandprøver på ledningsnettet for at følge forureningens udvikling og indkredse forureningskilden.

Kan jeg hente rent vand et sted?

Nej, den bedste løsning er at koge vandet, så derfor vil der ikke blive opstillet tankvogne.

Hvor kan jeg følge sagens udvikling?

Pressen vil løbende blive orienteret – alle medier (radio, TV, aviser). Vores hjemmeside vil hele tiden indeholde de seneste oplysninger i sagen. Direkte berørte forbrugere informeres med husstandsomdelte informationsbreve.

Information om brug af vandet

Drikke og madlavning

Det forurenede vand må ikke drikkes direkte fra vandhanen - kog vandet i 2 minutter først. Vandet må ikke bruges til skylning af salat og andre grønsager, der spises rå. Hertil skal der bruges kogt vand. Hvis vandet ikke lugter dårligt, kan det sagtens bruges til kogning af kartofler m.m., for bakterierne dør ved kort tids kogning. Ligeledes kan vandet bruges til bagning af f.eks. franskbrød, rundstykker og boller, da de opvarmes tilstrækkeligt i ovnen til at dræbe colibakterier

Hvor lang tid skal vandet koge?

Vandet skal spilkoge i 1 minutter.

Kan jeg koge vandet i en elkedel?

Ja, men du skal koge vandet op to gange med 1-2 minutters mellemrum.

Hvad kan vandet bruges til?

Generelt kan du bruge vandet som du plejer, dog skal det koges hvis det skal bruges til at drikke, eller skylle rå grøntsager i.

Personlig hygiejne

Tandbørstning og rengøring af tandprotese skal ske med kogt vand. Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad. Vær opmærksom på at børn ikke drikker vandet. Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i afkølet kogt vand.

Opvask

Man kan godt bruge vandet til opvask med opvaskemaskine. Anvend de højeste temperaturer – helst over 80° C. Opvask i hånden skal foregå med kogt vand, idet der kan ske smitte via hænder eller genstande.

Institutioner

Institutionsopvaskemaskiner, der ved sluts skyl opnår en temperatur af vandet på mindst 80 grader celsius, kan anvende forurenede vand.

Tøjvask

Vandet kan anvendes til tøjvask.

Rengøring

Vandet kan bruges til rengøring.

Vanding af urtehave

Vandet kan bruges til vanding af urtehave, dog skal salat og andre grønsager, der spises rå, skylles med kogt vand, inden de spises.

Husdyr

Husdyr må gerne drikke vandet.

Hvor lang tid kan det kogte vand holde sig i køleskabet?

Hvis den flaske, som vandet er hældt i ellers er ren, bør vandet kunne holde sig i lang tid.

Hvis flasken imidlertid ikke steril, og den bliver åbnet og lukket gentagne gange, betyder det at der tilføres bakterier fra omgivelserne. Dette betyder, at den reelle holdbarhed er nedsat, men 1-2 uger bør det kogte vand kunne holde sig.

Information om omkostninger for forbrugeren

Hvad koster det at koge vandet?

Hvis en person koger 5 liter vand pr. døgn er udgiften ...

Hvad koster det at nedkøle en liter vand?

Prisen for at nedkøle en liter vand er selvfølgelig afhængig af, hvilken temperatur, det vand man lægger ind i køleskabet har. Hvis man lader vandet køle af til ca. 30-40 grader, koster det ca. 10 øre at nedkøle en liter.

Kan jeg få erstatning for at skulle koge vandet?

Som forbruger hos vandforsyningen kan du naturligvis forvente, at du får leveret rent drikkevand. Men ifølge regulativet må ”enhver forbruger, uden at have krav på erstatning tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering”. Vi yder derfor ikke erstatning til forbrugere, der er nødt til at koge vandet.

Hvad koster det at skylle ud, når kokeanbefalingen er ophævet?

1 tapsted giver i gennemsnit et vandforbrug på ca. xx l/min, når der åbnes helt op for hanen. Det svarer til xx l på de xx minutter, der skal skylles igennem.

En lejlighed har typisk 3 tapsteder (køkken, håndvask, bruser) svarende til xx l. Med en m3-pris på xx kr. svarer det til en udgift på xx kr.

Et parcelhus har typisk 7 tapsteder (køkken, 2 håndvaske, 2 brusere, bryggers, udendørshane) svarende til XX l. Med en m3-pris på xx kr. svarer det til en udgift på xx kr